


DATA PRESTASI LOJI PENJANAAN TENAGA ELEKTRIK DI SEMENANJUNG MALAYSIA


1. Jumlah Tenaga Elektrik (nett) yang dijana oleh TNB & IPP bagi Suku Tahun Keempat (Q4) 2013

Loji Penjaan	GWh
TNB	6,200
IPP	20,973

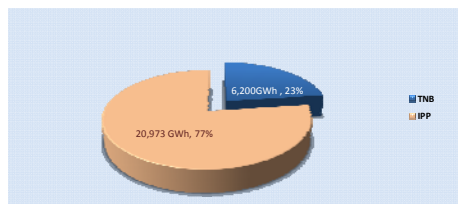


2. Kecekapan Thermal bagi Loji-Loji Penjaan TNB & IPP bagi Suku Tahun Keempat (Q4) 2013

Loji Penjaan	TNB	IPP
Loji Penjaan Kitar Padu	40.71	44.06
Loji Penjaan Kitar Terbuka	26.06	27.23
Loji Penjaan Arang Batu - IPP sahaja	-	34.06
Loji Penjaan Konvensional (Minyak/Gas)	14.25	32.80

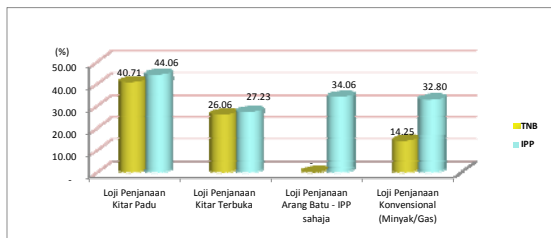


3. Purata Faktor Kesiediaan Setara Loji (EAF) bagi Loji-Loji Penjaan TNB & IPP bagi Suku Tahun Keempat (Q4) 2013

Loji Penjaan	TNB	IPP
Loji Penjaan Kitar Padu	83.81	90.79
Loji Penjaan Kitar Terbuka	81.67	69.20
Loji Penjaan Arang Batu - IPP sahaja	-	71.39
Loji Penjaan Konvensional (Minyak/Gas)	98.72	94.73
Loji Penjaan Hidro - TNB sahaja	95.33	-
Purata EAF	-	84.17
Purata kumulatif EAF (Q1, Q2, Q3 & Q4)	-	87.23

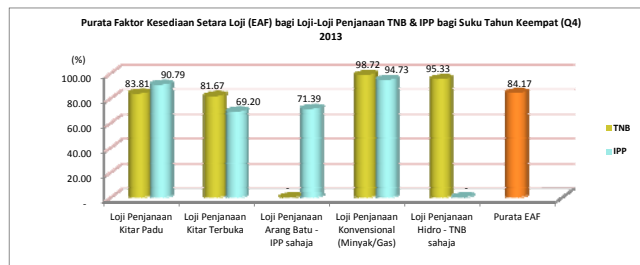

4. Purata Faktor Henti Tugas Terancang (EPOF) bagi Loji-Loji Penjaan TNB & IPP bagi Suku Tahun Keempat (Q4) 2013

Loji Penjaan	TNB	IPP
Loji Penjaan Kitar Padu	11.14	7.85
Loji Penjaan Kitar Terbuka	9.01	0.53
Loji Penjaan Arang Batu - IPP sahaja	-	12.55
Loji Penjaan Konvensional (Minyak/Gas)	-	-
Loji Penjaan Hidro - TNB sahaja	3.23	-
Purata EPOF	-	7.58
Purata kumulatif EPOF (Q1, Q2, Q3 & Q4)	-	6.74

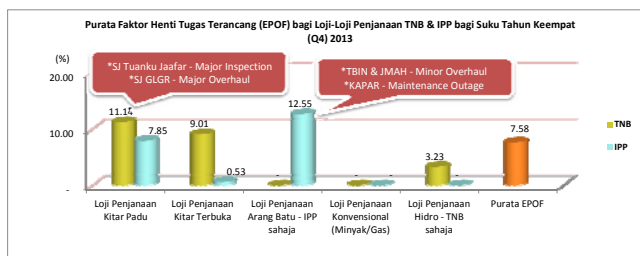

5. Purata Faktor Henti Tugas Tidak Terancang (EUOF) bagi Loji-Loji Penjaan TNB & IPP bagi Suku Tahun Keempat (Q4) 2013

Loji Penjaan	TNB	IPP
Loji Penjaan Kitar Padu	5.06	2.69
Loji Penjaan Kitar Terbuka	9.33	30.33
Loji Penjaan Arang Batu - IPP sahaja	-	16.03
Loji Penjaan Konvensional (Minyak/Gas)	1.28	5.27
Loji Penjaan Hidro - TNB sahaja	1.44	-
Purata EUOF	-	8.65
Purata kumulatif EUOF (Q1, Q2, Q3 & Q4)	-	6.05

